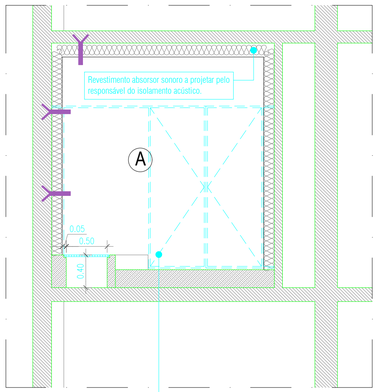

CORTE A-A

Divisória em rede metálica tremida, com malha quadrada de 20mm, em arame zincado de Ø2.2mm (min).
A instalar em conjunto com o equipamento elétrico do PT.

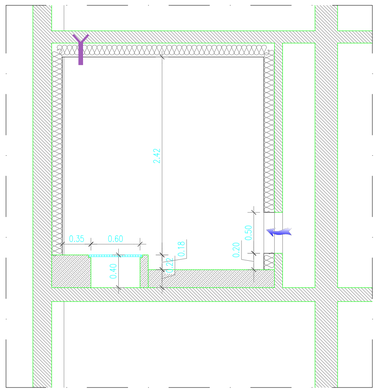

CORTE B-B

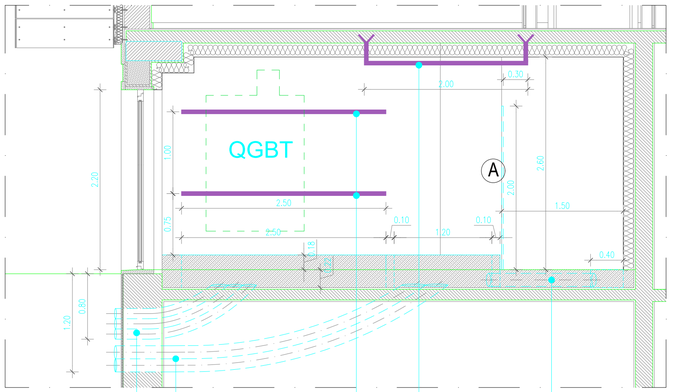

CORTE C-C



CORTE D-D

Tubagem para cabos de Média Tensão PEAD/PEBD corrugado (4Ø160)
Profundidade de ± 1,70 m do passeio.
Proteção mecânica reforçada por betão ou por caixão metálico com revestimento a placas de viroc, com proteção anti-fogo.

Tubagem para cabos de Baixa Tensão PEAD/PEBD Corrugado (9xØ125 ÷ 2Ø63)
Profundidade de ± 0,80m do passeio.
Proteção mecânica reforçada por betão ou por caixão metálico com revestimento a placas de viroc, com proteção anti-fogo.

Tubo quadrado (facar) de aço inoxidável 50x50x6.
Suporte para fixação dos QGBT e do painel de contagem.

Tubo quadrado (facar) de aço inoxidável 50x50x6.
Fixação de calha técnica para permitir a passagem de cabos de BT entre o TP e o QGBT.

1 Tubo PEAD/PEBD Ø160 embutido no pavimento

Admissão de ar.
Rede tremida em arame zincado, com malha quadrada de 6mm.

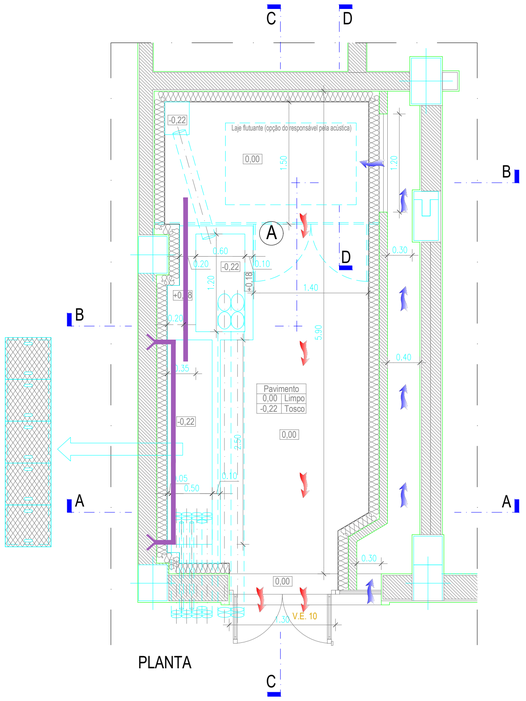

PLANTA

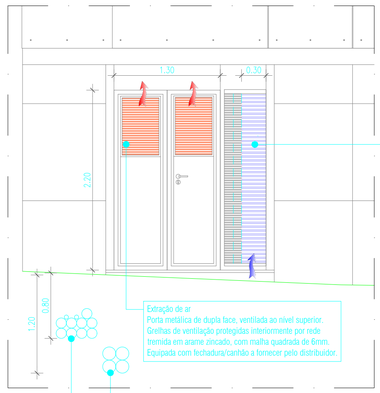

Admissão de ar
Grelhas de ventilação protegidas interiormente por rede tremida em arame zincado, com malha quadrada de 6mm.

Extração de ar
Porta metálica de dupla face, ventilada ao nível superior.
Grelhas de ventilação protegidas interiormente por rede tremida em arame zincado, com malha quadrada de 6mm.
Equipada com fechadura/cantão a fornecer pelo distribuidor.

ALÇADO

Tubagem para cabos de Média Tensão PEAD/PEBD corrugado (4Ø160)
Profundidade de ± 1,20 m do passeio

Tubagem para cabos de Baixa Tensão PEAD/PEBD Corrugado (9xØ125 ÷ 2Ø63)
Profundidade de ± 0,80m do passeio

Notas:

Neste layout foi previsto um revestimento absorsor sonoro de 0,13m.
Para outra espessura, devem ser ajustadas as cotas, mantendo as distâncias assinaladas.

(A) Divisória em rede metálica tremida, c/ malha quadrada de 20mm, em arame zincado de Ø2.2mm (min).
A instalar em conjunto com o equipamento elétrico do PT.

PORMENOR DE GRELHAS DE VENTILAÇÃO:



PORMENORES DE CALEIRAS:

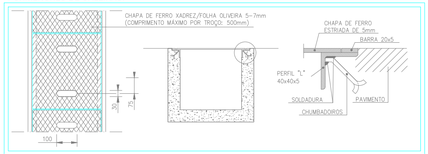

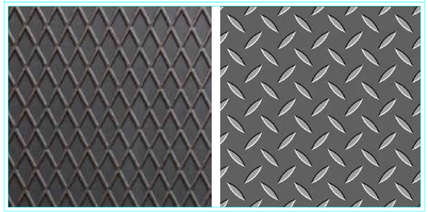

--	--	-/ -/ -	--	--	PROJ.	-/ -/ -	-
--	--	-/ -/ -	--	--	LEV.	-/ -/ -	-
--	--	-/ -/ -	--	--	DES.	-/ -/ -	-
--	--	-/ -/ -	--	--	VERIF.	-/ -/ -	-
INDÍCE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA

-	FORMATO	-
--		-- --
--	PLOTAGEM	-- --
--		-- --
		-- --
		-- --
PLANTA(S)	ESCALA(S)	
--	--	Freguesia(s): -- -- Concelho(s): -- --
--	--	
--	--	

SUBSTITUI	OBRA DM	PLR	N° DESENHO	INDICE
--	--	--	DESENHO-01-PD	-